




-  LIMITE TÉRMINO MUNICIPAL
UDALERRIKO MUGA
-  LÍNEA AEREA 13 y 30 Kv D.C.
13 ETA 30KV D.C.
-  RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGIA ELEKTRIKOAREN SAREA
-  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
TRANSFORMAGAILUA
-  ESTACIÓN TRANSFORMADORA DE DISTRIBUCIÓN (STD)
BANAKETARAKO TRANSFORMAGAILUA (STD)

Nota: Las determinaciones relativas al ámbito de Betondo (Sector Residencial S.S.U. 02 Betondo del PGOU aprobado definitivamente por Orden Foral 18/2000, de 28 de enero de 2000, B.O.B. núm. 38 24/02/2000, y Plan Parcial aprobado definitivamente mediante Orden Foral 134/2004, de 29 de enero) no serán de aplicación al no estar incluidas en el acuerdo de aprobación definitiva del PGOU de Ermua de 25 de febrero de 2015.

Charras: Betondo eremuari (2005.eko urtarilak 28.ean, 18/2000 Foru Agindua bitartez, 2000/02/24.eko 38.2k-dun BAO-an, behin betiko onespenua duen HAPO-aren S.S.U. 02 Betondo Biltzei-Sektorea, eta urtarilak 29.ean, 134/2004 Foru Agindua bitartez behin betiko onespenua duen Plan Parziala) dagozkion zehaztapenak ez dira aplikagarri izango, hauek 2015.eko otsailak 25.eko Ermuko HAPO-aren behin betiko onespenua-akordioan sartuta ez baitaude.

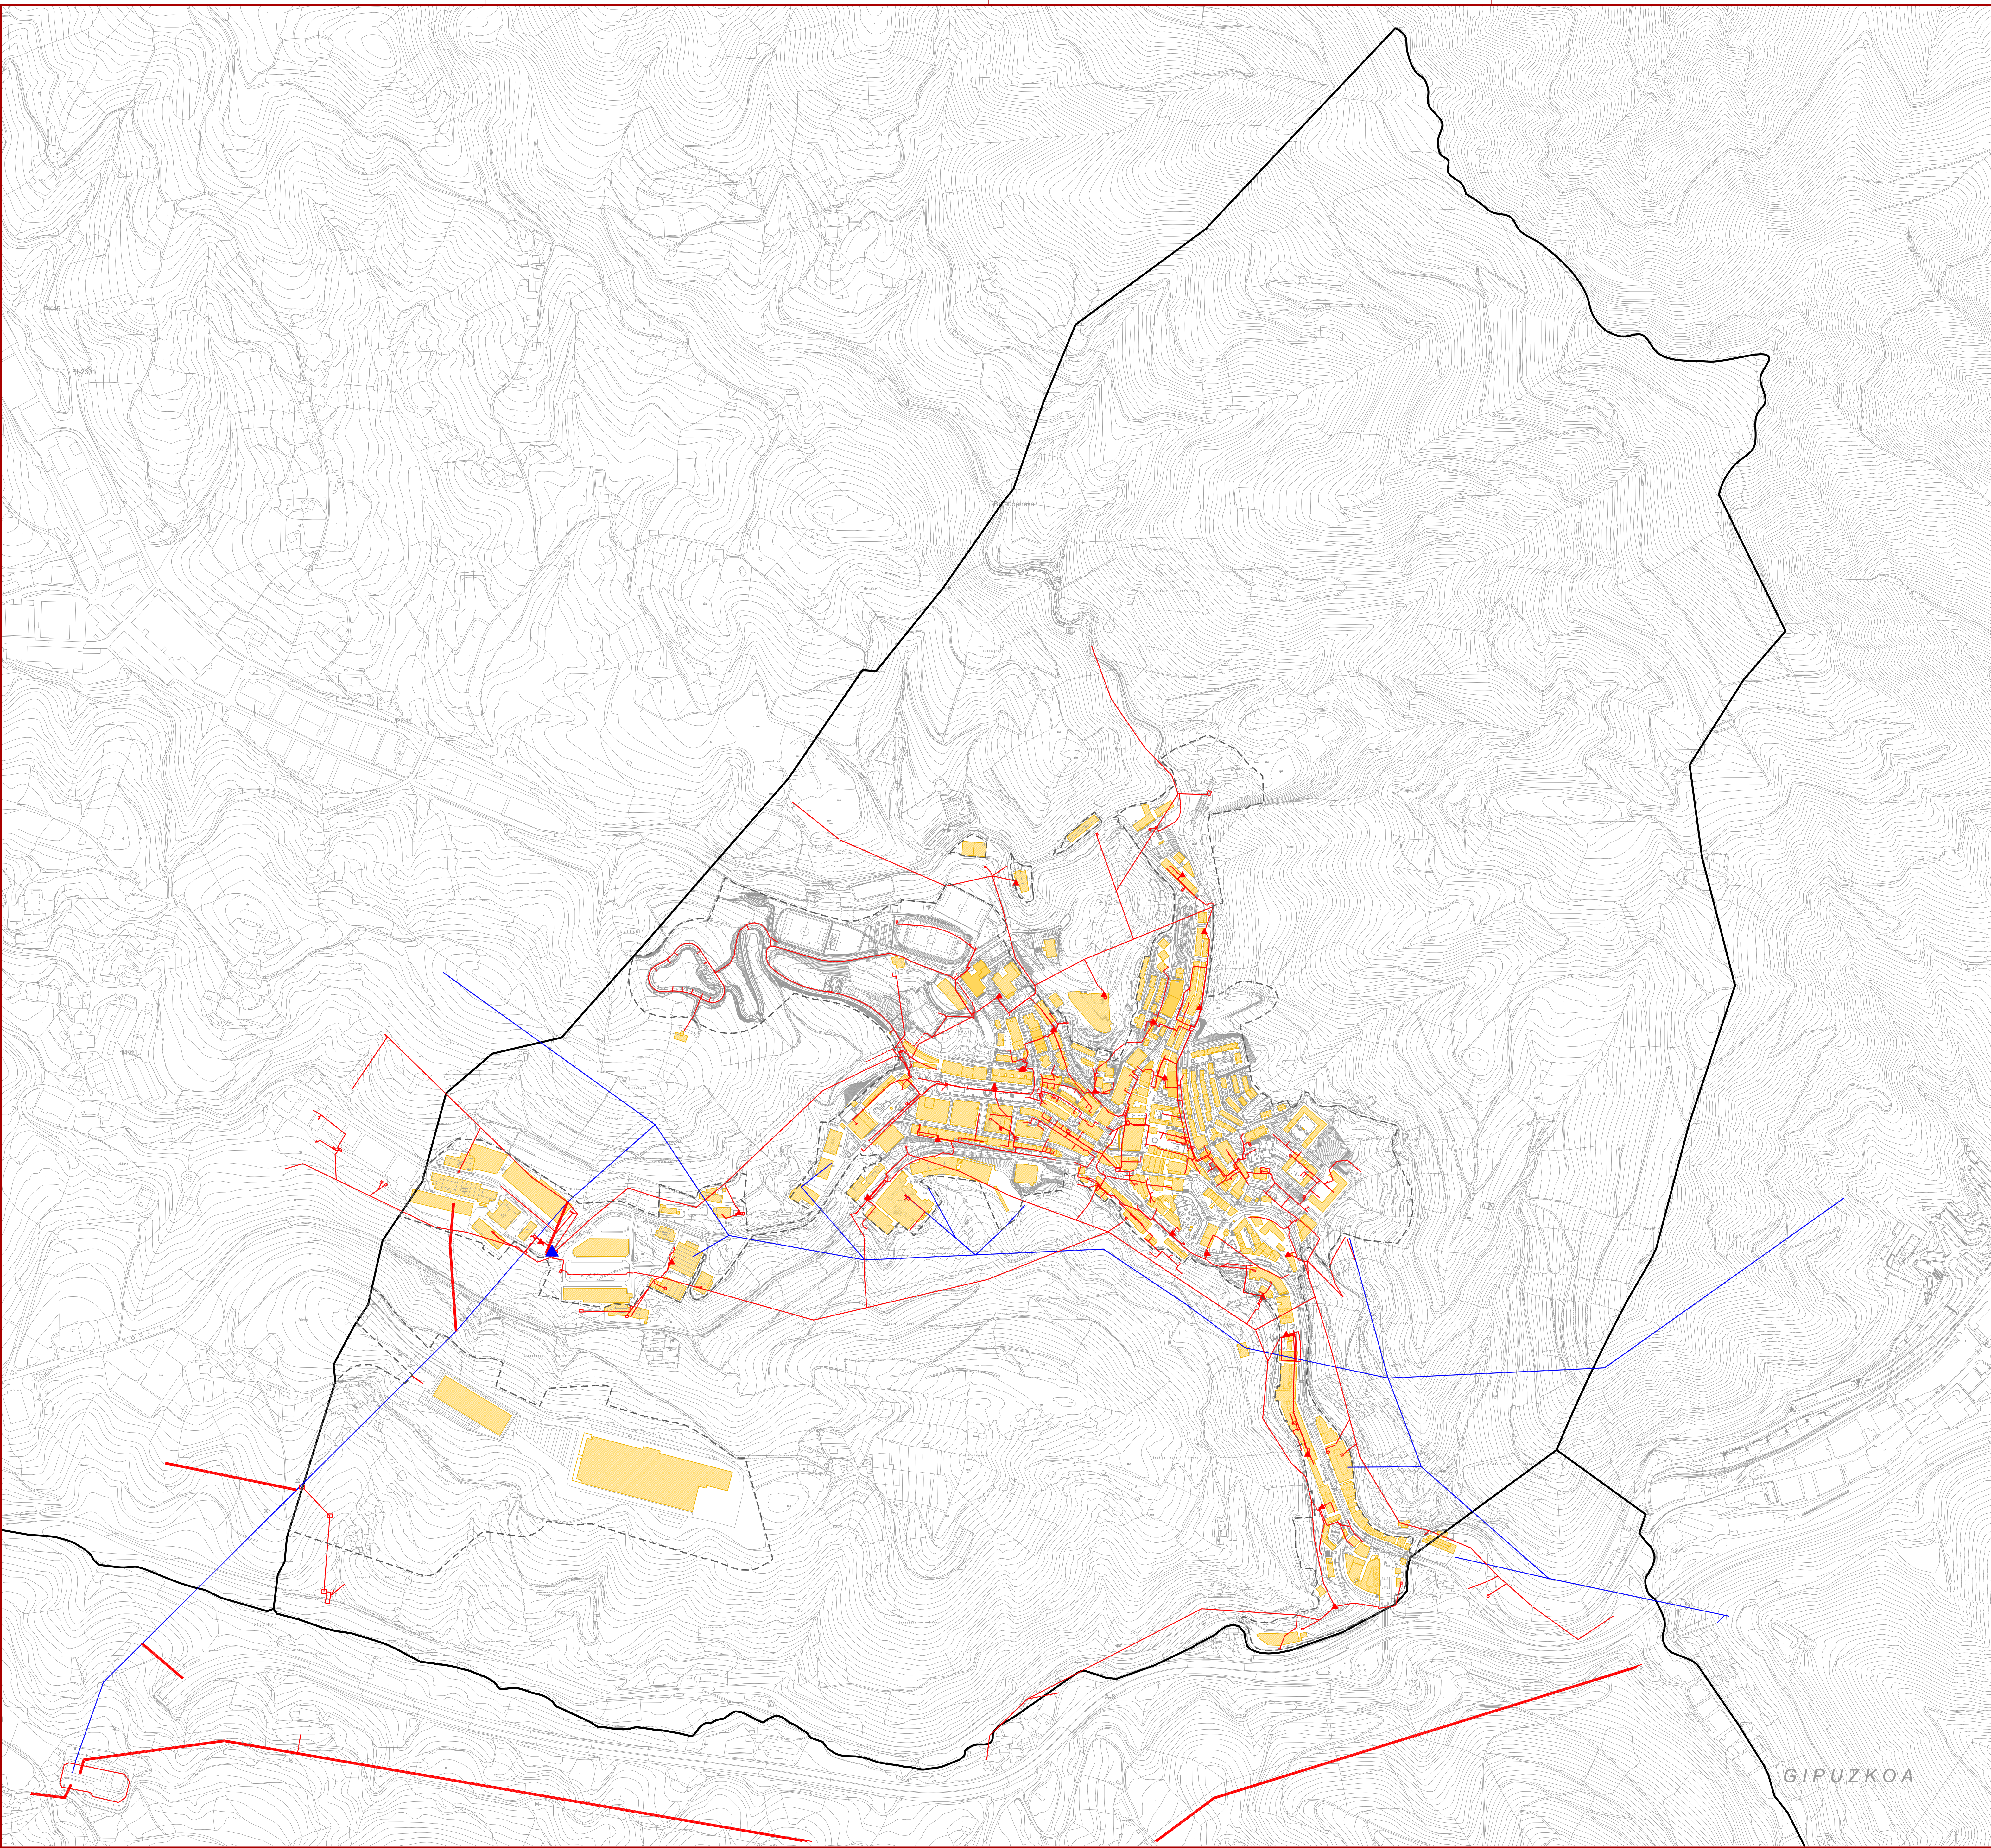

PLAN GENERAL DE ERMUA ERMUKO PLAN OROKORRA

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA
BEHIN-BETIKO ONESPENAREN AGIRIA



PRI: PLANOS DE REDES DE INFRAESTRUCTURAS - AZPIEGITUREN SAREEN PLANOAK

PLANO : RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PLANOA : ENERGIA ELEKTRIKOAREN SAREA



ESCALA:
ESKALA:
1:5.000

FECHA:
DATA:
FEBRERO 2015
2015eko OTSAILA

Nº PLANO:
PLANO ZK:
PRI-3